

## ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ว่าด้วยการจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือและนายอำเภอนาโยง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติให้บังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ ตั้งแต่วันประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือแล้วสิบห้าวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราได้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอย่างถาวรหรือชั่วคราว

“ห้องแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุไม่ทนไฟเป็นส่วนใหญ่

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมีที่ว่างด้านหน้า และด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา ศาสนา นันทนาการ หรือพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ สถานประกอบการ สถานีรถ ศาสนสถาน เป็นต้น

“อาคารที่อยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีห้องน้ำ ห้องส้วม ทางเดิน หรือพื้นที่ซักล้าง

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจับพวบน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง สำราง คูคลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อ หรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเหนือ

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายกเหนือ และพนักงานส่วนตำบลที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน และไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัติ มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมันให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารพื้นที่บางแห่ง เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สมควร จิตรแก้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงเหนือ

## ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

### ๑. มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมัน

#### ๑.๑ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

| จำนวนคน | ปริมาตรบ่ที่ต้องการ<br>(ลูกบาศก์เมตร) | ขนาดบ่อ          |                   | จำนวนบ่อ<br>(บ่อ) |
|---------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (เมตร) |                   |
| ๕       | ๐.๑๗                                  | ๐.๘              | ๐.๔๐              | ๑                 |
| ๕ - ๑๐  | ๐.๓๔                                  | ๐.๘              | ๐.๗๐              | ๑                 |
| ๑๐ - ๑๕ | ๐.๕๑                                  | ๑.๐              | ๐.๗๐              | ๑                 |
| ๑๕ - ๒๐ | ๐.๖๘                                  | ๑.๒              | ๐.๖๐              | ๑                 |
| ๒๐ - ๒๕ | ๐.๘๕                                  | ๑.๒              | ๐.๘๐              | ๑                 |

#### ๑.๒ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

| จำนวนคน | ปริมาตรบ่ที่ต้องการ<br>(ลูกบาศก์เมตร) | ขนาดบ่อ          |                   | จำนวนบ่อ<br>(บ่อ) |
|---------|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                       | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (เมตร) |                   |
| ๒๕ - ๓๐ | ๑.๐๒                                  | ๑.๐              | ๐.๗๐              | ๒                 |
| ๓๐ - ๓๕ | ๑.๑๙                                  | ๑.๐              | ๐.๘๐              | ๒                 |
| ๓๕ - ๔๐ | ๑.๓๖                                  | ๑.๒              | ๐.๖๐              | ๒                 |
| ๔๐ - ๔๕ | ๑.๕๓                                  | ๑.๒              | ๐.๗๐              | ๒                 |
| ๔๕ - ๕๐ | ๑.๗                                   | ๑.๒              | ๐.๘๐              | ๒                 |


#### ๑.๓ มาตรฐานขนาดบ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

| จำนวนคน   | ปริมาตรบ่ที่<br>ต้องการ<br>(ลูกบาศก์เมตร) | ขนาดบ่อ          |                   | จำนวนบ่อ<br>(บ่อ) |
|-----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                                           | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกน้ำ (เมตร) |                   |
| ๑๐        | ๐.๒๐                                      | ๐.๔๐             | ๐.๕๐              | ๑.๐๐              |
| ๑๐ - ๒๕   | ๐.๔๗                                      | ๐.๖๐             | ๐.๖๐              | ๑.๓๐              |
| ๑.๒๕ - ๕๐ | ๐.๙๖                                      | ๐.๗๕             | ๐.๘๐              | ๑.๖๐              |
| ๔๐ - ๗๕   | ๐.๕๐                                      | ๐.๗๕             | ๑.๐๐              | ๒.๐๐              |
| ๗๕ - ๑๐๐  | ๑.๙๔                                      | ๐.๘๐             | ๑.๑๐              | ๒.๒๐              |
| ๑๐๐ - ๑๒๕ | ๒.๔๕                                      | ๐.๘๕             | ๑.๒๐              | ๒.๔๐              |
| ๑๒๕ - ๑๕๐ | ๒.๘๒                                      | ๐.๙๐             | ๑.๒๐              | ๒.๖๐              |
| ๑๕๐ - ๑๗๕ | ๓.๓๘                                      | ๑.๐๐             | ๑.๓๐              | ๒.๖๐              |
| ๑๗๕ - ๒๐๐ | ๓.๗๘                                      | ๑.๐๐             | ๑.๓๕              | ๒.๘๐              |

แบบที่ ๑  
สำหรับบ้านพักอาศัย

# แบบถังตกไขมัน ขนาด ๑ คร้วเรือน


น้ำทิ้งจากครัว PVC. #2"-3"

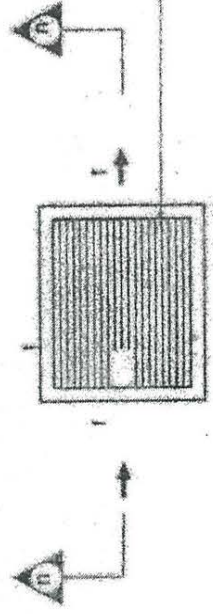

แปลจนถึงตัวพระ

น้ำทิ้งจากครัว PVC. ๑2" - 3"

土 主 廟 碑

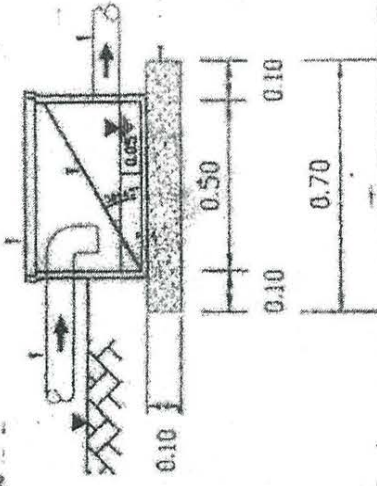

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสูง 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา (ทองคลาด)

ท่อนำออกไปข้างตั้งค้ำไขมีน PVC Ø 2" - 3"

ตะแกรงเหล็กคัลลิกซ์ ๕ 6 มม. ระยะห่างระหว่าง 0.02 มม.

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปทรงเปิดก้นขนาด 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา (ทองคำ)

คะแนนแรงเหวี่ยงที่กักกักขาะ ๕ 6 มม ระยะระหว่างแรงทาง 0.02 มม

ท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC Ø 2"-3"

กรมควบคุมมลพิษ

(TMS) ใช้เป็นมาตรฐานในการวัด

[illegible]




กรมควบคุมมลพิษ

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนปฏิบัติการ)

[illegible]

แบบที่ ๒  
สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

# แบบถึงดักไขมัน ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

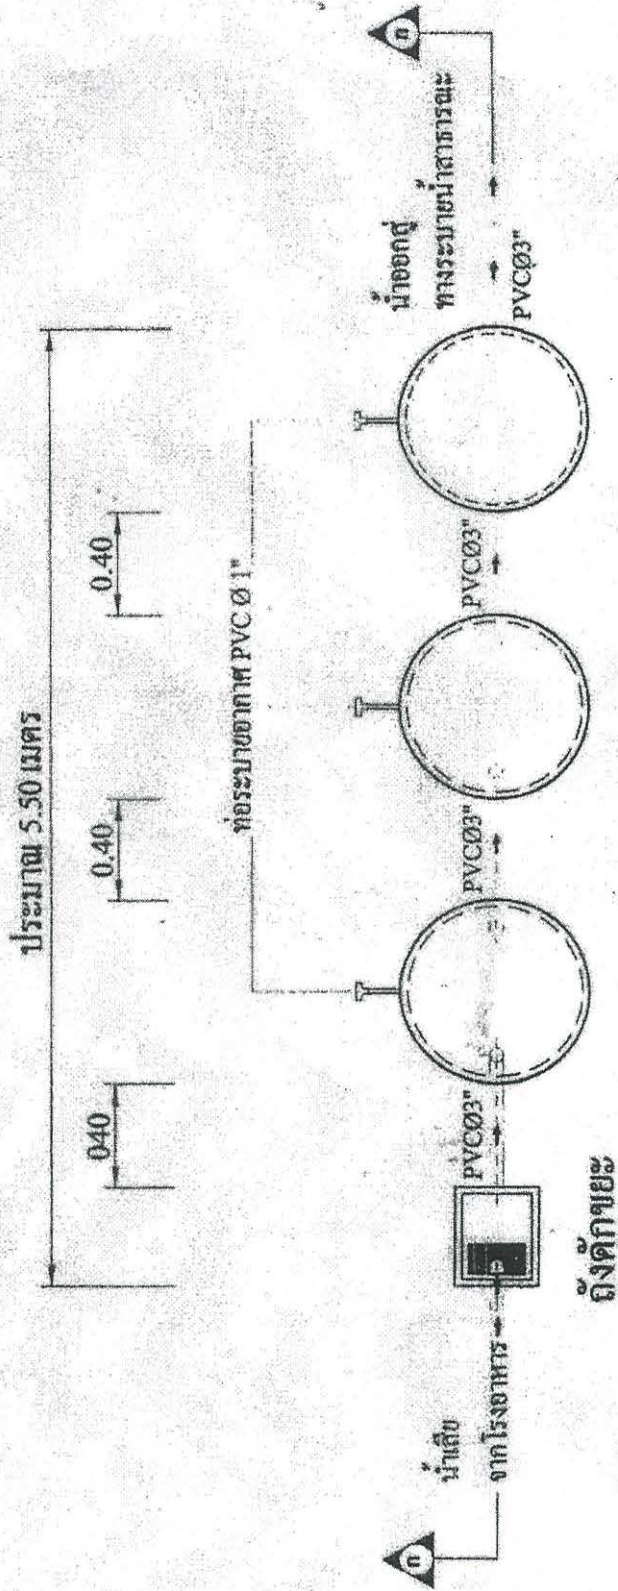

ถังตกไข่ 1 ถังตกไข่ 2 ถังตกไข่ 3

ถังตกไข่ ขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )


รายละเอียดประกอบแบบ

ถังตกไข่ : ถังปูนซีเมนต์ทำรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( สำหรับ 1 ห้องตลาด )

ถังตกไข่ : ถังปูนซีเมนต์ทำรูป ขนาด Ø 1.00 ม. ( สำหรับสี่เหลี่ยม 28.5 x 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด

ท่อระบายน้ำ PVC Ø1"

| กรมควบคุมมลพิษ                      |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ( สำนักวิจัย ) |                                       |
| ชื่อเรื่อง                          | แบบมาตรฐานถังตกไข่ปูนซีเมนต์          |
| ผู้จัดทำ                            | นายเจษฎา ชื่นชูเดช นายทวีป น. วัฒนกิจ |
| ผู้ตรวจสอบ                          | นายสมบัติ นพรัตน์ นายบรรพต เข็มแก้ว   |
| ผู้ตรวจ                             | นายสมชาย ทรงประกอบ                    |
| ผู้พิมพ์                            | นายอนุสรณ์ อรุณรัตน์                  |
| ผู้พิมพ์                            | วันที่                                |

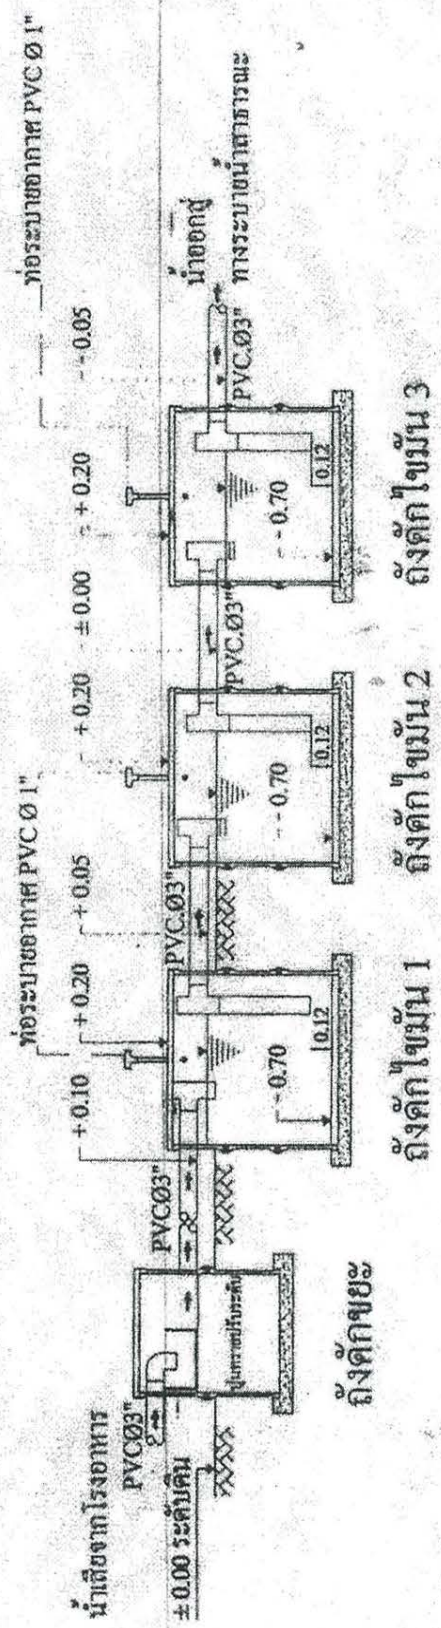

# รูปตัด ก - ก ถึงดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน


( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )

| กรมควบคุมมลพิษ                          |     |     |     |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|
| สำนักจัดการคุณภาพน้ำ (ส่วนน้ำเสียชุมชน) |     |     |     |
| แบบมาตรฐานผังจัดโครงการระบบระบายน้ำ     |     |     |     |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |
| นาย                                     | นาย | นาย | นาย |

รายละเอียดประกอบแบบ

ถังดักขยะ ถึงถังไขมันสำหรับสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( สำหรับคน 1 ห้อง )  
 ถังดักไขมัน วงขอบตีเหล็กสำหรับรูป ขนาด 1.00 ม. ( สำหรับสี่เหลี่ยม 28 ได้ขอบ 0.05 ม. โดยรอบพร้อมเสริมลวด )  
 ท่อระบายน้ำ PVC 1"

น้ำทิ้งจากครัว PVC.Ø2"-3"

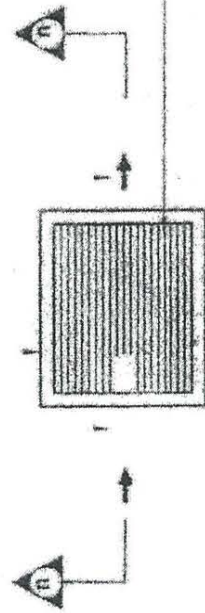


ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x0.50 m พร้อมฝา (ทองตลาด)  
 ท่อน้ำออกเป่าล้างตั้งก้น PVC Ø 2"-3"

ตะแกรงให้ลึกลงๆ ๕-6 มม. ระยะห่างระหว่าง 0.02 ม.

เปลี่ยนถึงดักยยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"  
± ระดับดิน

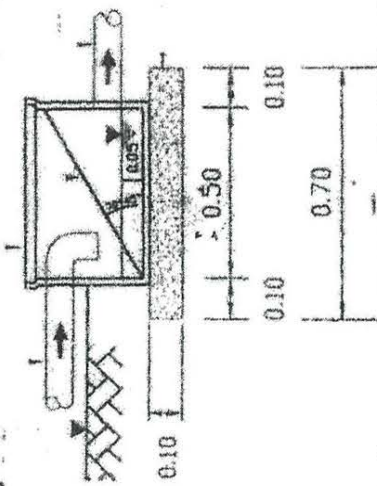

บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับปิดกั้นขนาด 0.40x0.50 ม.  
หรือฝา (ทองตลาด)  
ตะแกรงเหล็กค้ำระยะ ๑ ซม. ระยะสี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.  
ท่อปล่อยออกไปข้างค้ำขี้มัน PVC ๑ 2"-3"

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

[illegible]

१०२  
पृष्ठ ६३

แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

**แบบถังตกไขมัน**

**ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน**

ถึงดักไชมัน

อังกฤษ ๗ ไม่นขนาด 4 ลป.ม. / วัน

ปึงดึกายะะ ถึงป็นตัมบัตถำเรัจรูปถึเก็ลลิม 0.50x0.40ม. (ค่าตีเบบต์ ที่องคคาค)

๓. ถึงดีใจไปบ้าง ออกรีดเสริมหลักตามแบบมาตรฐาน 4 ลบม.7วัน

[illegible]


น้ำเสียจากโรงอาหาร

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1 1/2"

+ 0.10

± 0.00 ระดับดิน

PVC Ø 4"




ถึงดักขยะ

+ 0.10

- 0.20

น้ำออกสู่

PVC Ø 4" ท่อระบายน้ำสาธารณะ

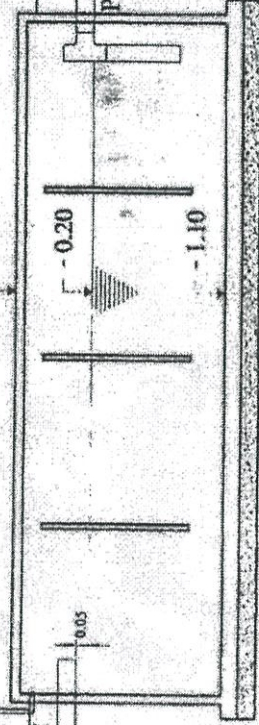

ถึงดักไขมัน

ถึงดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถึงดักขยะ ถึงปูนซีเมนต์ถ้ำรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40m. ( ฝาซีเมนต์ ทองตลาด )

ถึงดักไขมัน คอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน

## กรมควบคุมมลพิษ

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ ( ส่วนที่มีสุขอนามัย )

โครงการ

ประเภทงาน

แบบมาตรฐานบังคับใช้กับอาคารที่มีขนาดเล็ก

พิกัดงาน

นายเจษฎา อดิเรกานนท์ นายทวีป ธรรมธง

ชื่อผลงาน

นายสมศักดิ์ มณีรัตน์ นายบรรพต แก้วถั่วทอง

พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสมชาย ทรัพย์ระยอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

